


EEA


Anlagesteuerung falls erforderlich

Lastmanagement



Normgerechte Steuerleitung
z.B. U72 2x4x0.5

Unabhängige Steuerung EEA

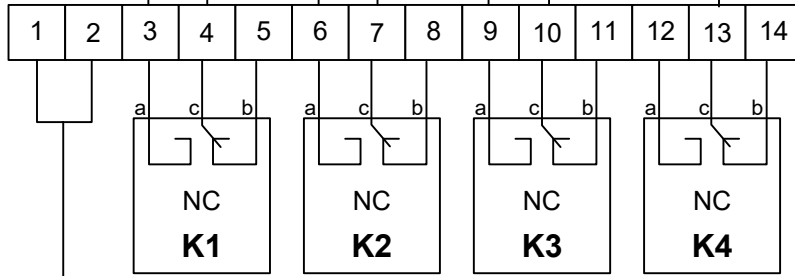

zentral beim Zählerplatz

Schaltmatrix siehe Anhang B5

Plombierbar

Norm-Zählerplatte (WV B 7.6-2) ²⁾

Gemäss Kapitel 6.1

Anlageschalter nach NIN


NA-Schutz

NAS


4-polig

* Entfällt bei Option
(wenn Leistungsschalter, dann kann das NAS direkt auf den Leistungsschalter einwirken)

Produktions Zähler



NA-Schutz mit Leistungsschalter



RE für allg.



Zähler Werk



Speisung ab gleicher Steuersicherung wie bestehender RE möglich.

Beispiel:
Energieerzeugungsanlage (EEA) > 30kVA in Niederspannung
Für Direkteinspeisung und Überschuss

Primeo Energie	09.06.2023	zuc
Kontr. Primeo Energie	09.06.2023	

1	2	Primeo Energie	3	TAB EEA	Ausgabe 2023	EEA/SG/0200
---	---	----------------	---	---------	--------------	-------------

¹⁾ VS: Steuerspannung

²⁾ Kann der gleiche Apparateplatz wie bestehender RE sein (2 Werkapparate auf gleichem Apparateplatz möglich)