


# Installationen Heizanlagen

> 70 kW

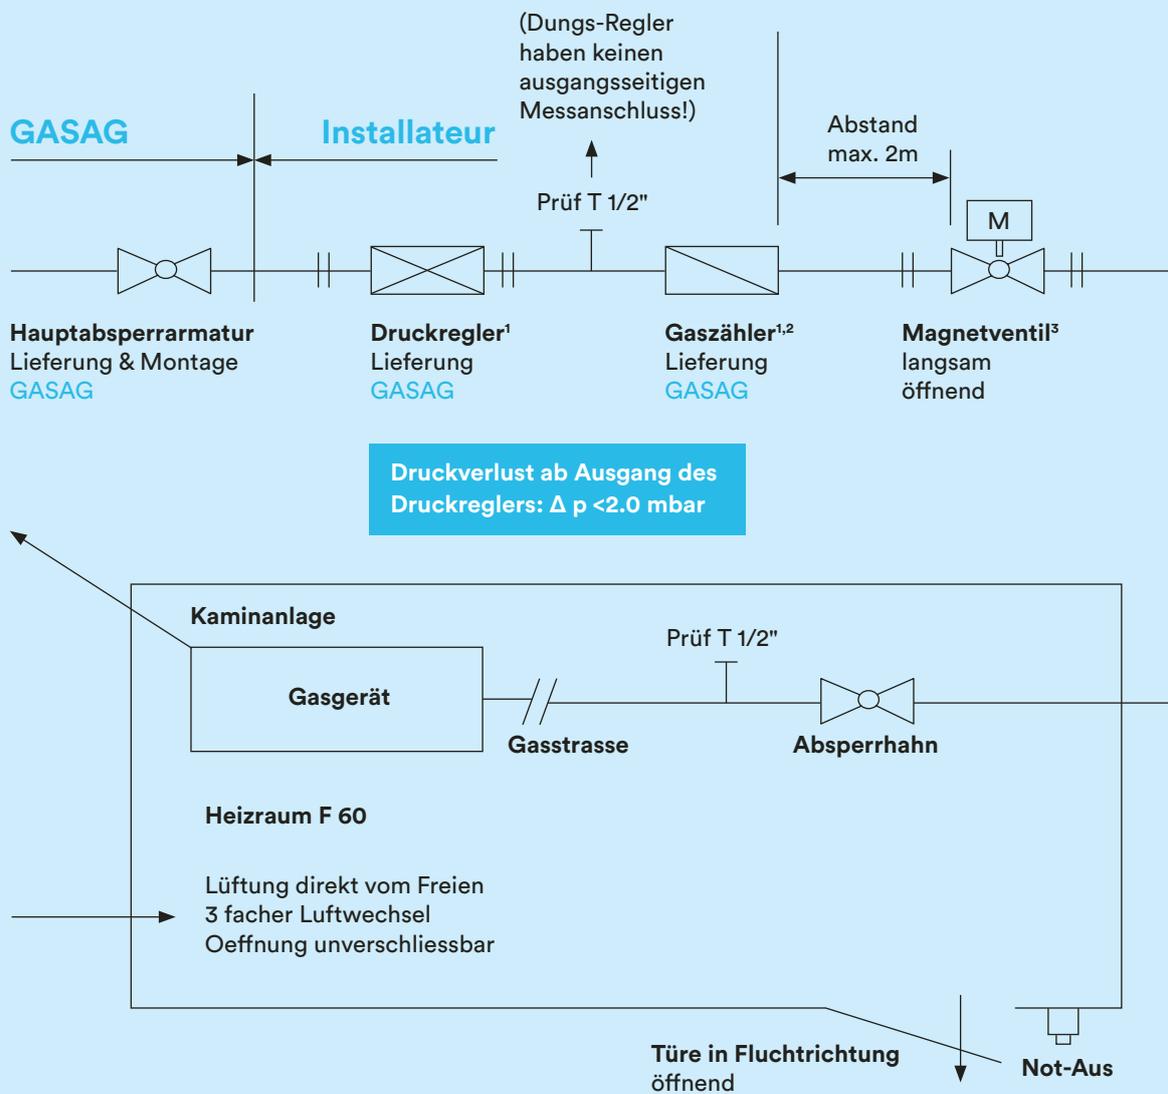

- 1 Druckregler und Gaszähler in der Regel **ausserhalb** des Heizraums.
- 2 Zähler ausserhalb des Heizraums. Falls sich der Zähler nicht im gleichen Raum wie die Hauptabsperrarmatur befindet, ist ein Absperrhahn vor dem Zähler erforderlich.  
Höhe des Ablesefensters «Zählerstand» über Boden: 1,6 bis 1,8m
- 3 Magnetventil zwingend **ausserhalb** des Heizraumes.

|| = lösbare Verbindung  
(Flansch/Holländer, Lieferung bauseits)

Es gelten die SVGW-Richtlinien G1 und G3 sowie die Vorschriften der Gebäudeversicherung.